

戸赤消雪施設給油仕様書

(総 則)

第1条 この仕様書は、戸赤消雪施設の燃料給油に係る方法を定めるものである。

以下、福島県を「発注者」、契約相手方を「受注者」とする。

(所在地)

第2条 消雪施設の所在地及び給油タンク仕様等については、次のとおりとする。

所 在 地：南会津郡下郷町大字戸赤地内（国道400号沿い）

タンク容量：4,000リットル

使用油種：灯 油（白灯油）

(給油方法)

第3条 給油方法等については、次の各号に定めるものとする。


- (1) 受注者は、発注者より給油口ボックス及び給油口の鍵を預かり、契約期間中これを管理するものとする。なお、契約期間が満了した場合は、これを速やかに返却するものとする。
- (2) 受注者は給油対象となる消雪施設について発注者からの指示に従うものとする。
- (3) 受注者は、前項の規定により指示を受けた消雪施設について契約期間中毎週1回以上消雪施設を点検し、施設にある燃料メーターを確認するものとする。なお、その際に残量が2,000リットル未満であった場合は、速やかに給油するものとする。**また、10cm以上の積雪が見込まれる場合にはあらかじめ施設の燃料を満タンに給油しておくものとする。**
- (4) 受注者は、前号なお書きの規定にかかわらず、発注者より給油の依頼があった場合は、速やかに給油するものとする。
- (5) 受注者は、給油の際には、給油メーターの写真を給油前と給油後に撮影し、当該請求時に1ヶ月分をまとめて発注者に提出するものとする。



給油箇所

218 会津田島停車

融雪計画平面图

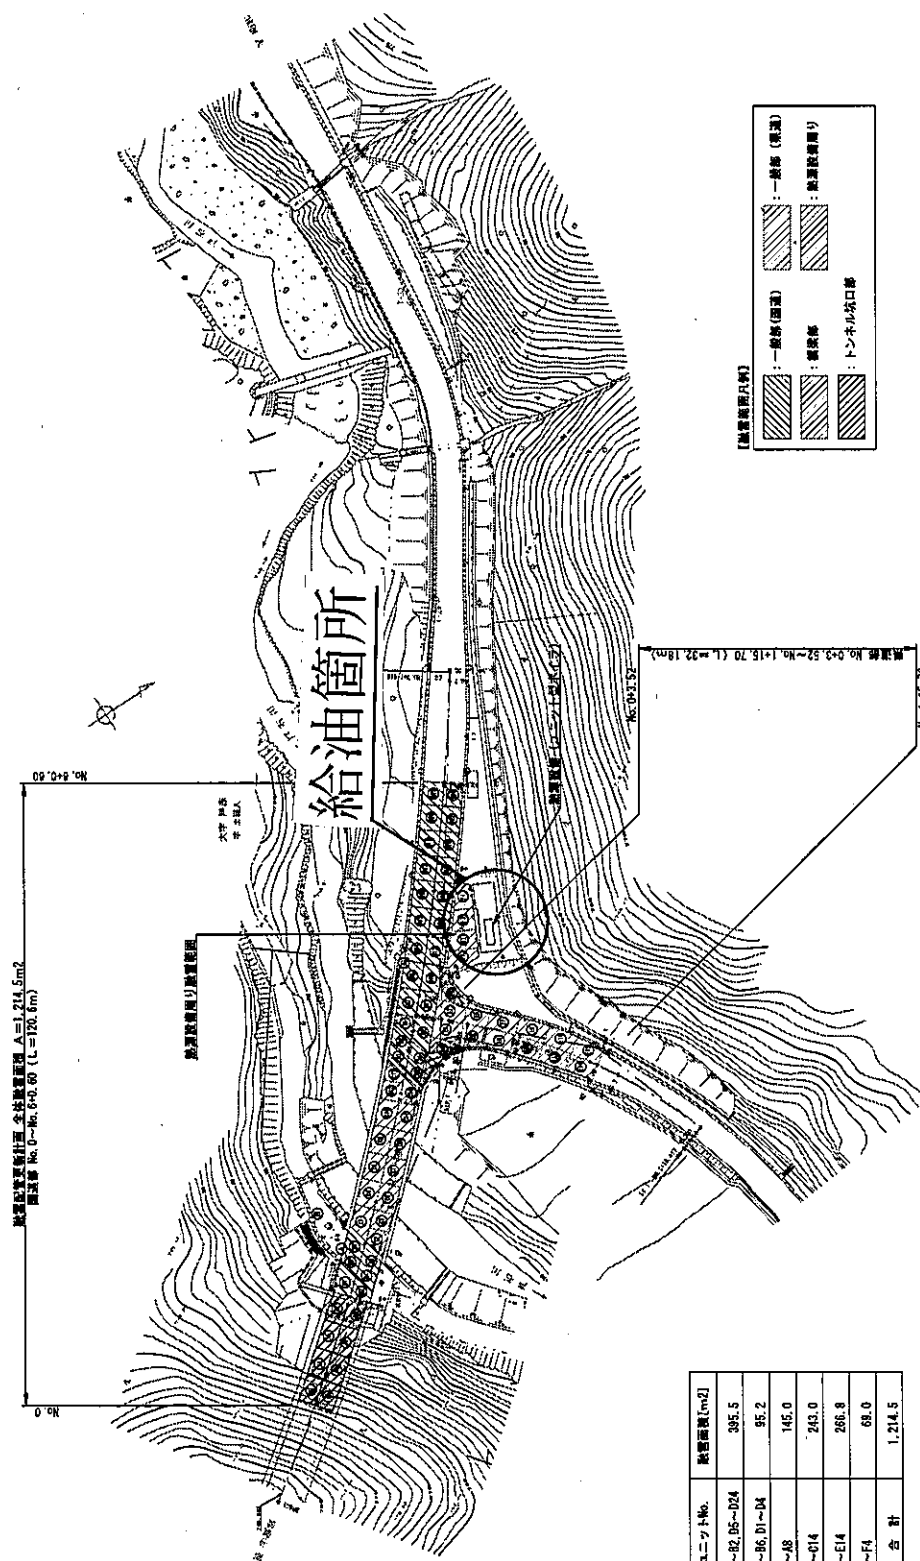

項目	種別	ユニット地	総面積 (㎡)
一般部 (普通)	土庫	B1~B2, B5~D4	395.5
トンネル出口部	陸揚区	B3~B6, D1~D4	95.2
構築部	—	A1~A8	145.0
一般部 (橋上)	—	C1~C14	243.0
一般部 (橋下)	—	E1~E14	266.8
配電設備置置り	—	F1~F4	69.0
	合 計		1,114.5

[illegible]